


Připojení vyhodnocovací jednotky PWG 01 k libovolnému systému EPS

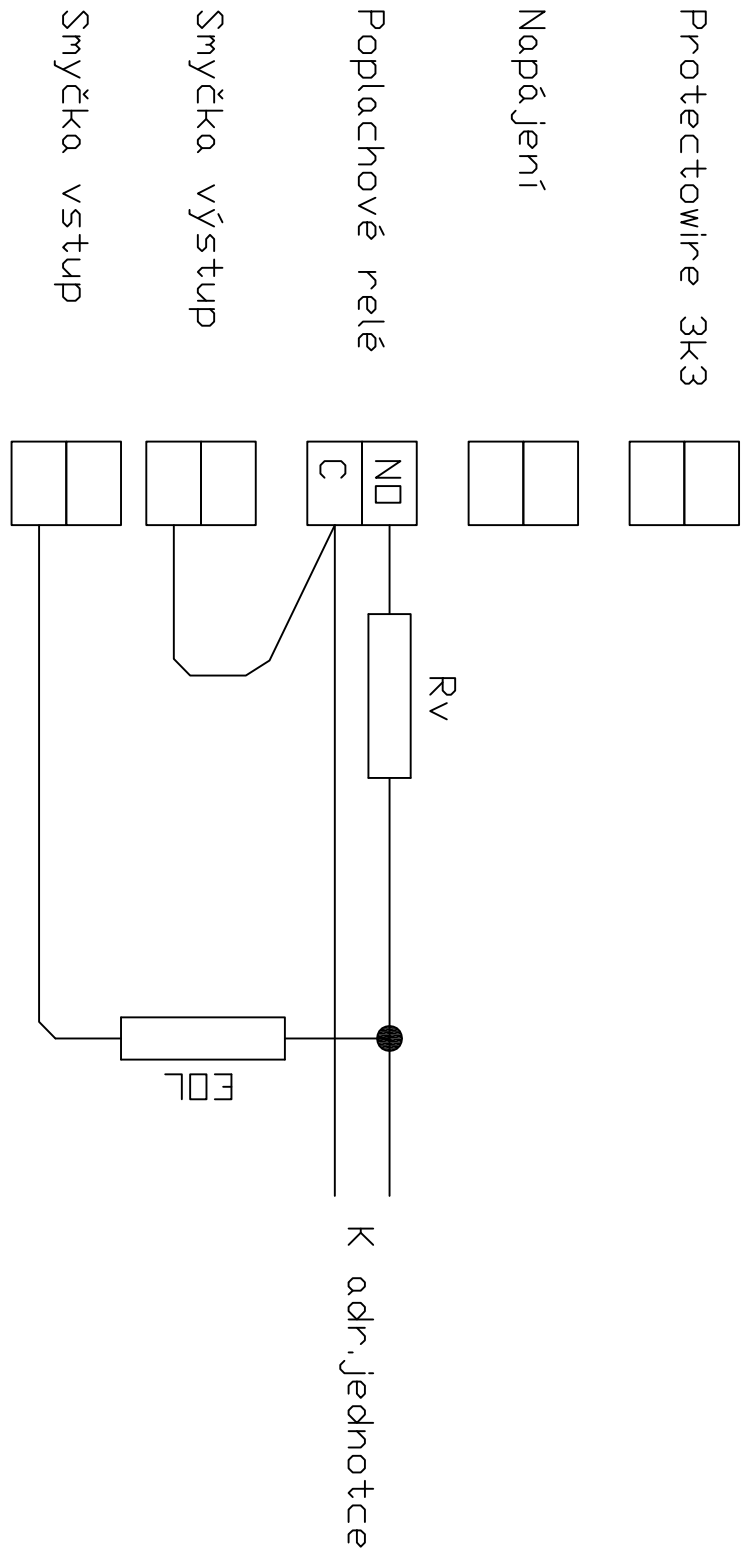

R_v - vyhlašovací odpor
 EOL - zakončovací odpor (pro monitorování poruchy)